

学校における室内空气中化学物質に関する 実態調査

平成 1 6 年 2 月

文部科学省

学校における室内空气中化学物質に関する実態調査

1. 調査の目的

いわゆる「シックハウス症候群」に関し、厚生労働省から原因となる化学物質の室内濃度指針値が示されていることを踏まえ、学校における化学物質の室内空気濃度の実態を把握することにより、「学校環境衛生の基準」の見直しのための参考とする。

2. 調査対象

1) 調査対象校

全国7ブロック(北海道・東北、北信越、関東、東海、近畿、中国・四国、九州)中の1都府県から人口および築年数を考慮し、50校を選定した。(表1参照)

表1. 調査対象校

築年数 (学校名の表記)	宮城県	新潟県	東京都	愛知県	大阪府	愛媛県	福岡県	計
新築・改築0～1年 ¹ (SA～SH 小学校、SA～SB 中学校)	1	1	3	1	2	1	1	10
全面改修0～1年 ² (ZA～ZG 小学校、ZA～ZC 中学校)	1	1	3	1	2	1	1	10
築5年 (5A～5J 小学校、5A 中学校)	1	1	3	1	2	1	1	10
築10年 (10A～10F 小学校、10A～10D 中学校)	1	1	3	1	2	1	1	10
築20年 (20A～20H 小学校、20A～20B 中学校)	1	1	3	1	2	1	1	10
計	5	5	15	5	10	5	5	50

¹図、表では新築・改築1年程度と表記

²図、表では全面改修1年程度と表記

2) 調査期間

- エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル
夏期：平成13年 9月～10月
冬期：平成12年12月～平成13年 2月
- テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン
夏期：平成13年 9月～10月
冬期：平成13年12月～平成14年 2月

3.調査事項

本調査でおこなった項目と測定箇所を表2に示す。

表2

測定項目	測定箇所
エチルベンゼン、スチレン、テトラデカン	教室、保健室、図工室、音楽室、パソコン教室、体育館、外気
クロルピリホス、ダイアジノン	教室、保健室、体育館、外気
フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	教室、保健室、図工室、音楽室、パソコン教室、体育館、外気

・エチルベンゼン、スチレン及びテトラデカンについては、50校を対象に測定。また、1日のうち、午前 午後の2回の測定を実施。

・クロルピリホス、ダイアジノン、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルについては、50校の中から10校を抽出して測定。また、測定時間がかかるため、午前 午後の2回の測定ではなく、1日1回の測定を実施。

4.測定方法

1) エチルベンゼン、スチレン、テトラデカン

測定方法は厚生労働省が示した方法に準拠し、吸着剤を充填した捕集管(加熱脱着管)に室内空気及び外気を一定流量で吸引し、測定対象物質を捕集した後、捕集管を加熱脱着装置に装着し、加熱脱着する測定対象物質をキャピラリーカラムに導入してガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)により分離、同定した。

各測定箇所では午前中及び午後に各1回採取し、採取時間は、厚生労働省のガイドラインに準じて30分とした。

また、外気については午前または午後に1回実施した。採取時間は、室内同様30分とした。

表3 エチルベンゼン、スチレン、テトラデカンの分析方法および定量下限値

分析方法	定量下限値
固相吸着-加熱脱着-ガスクロマトグラフ質量分析法	1 µg / m ³

2) クロルピリホス、ダイアジノン、フェノブカルブ

捕集材(エムポアディスク、石英繊維フィルター)に室内空気及び外気を一定流量で吸引し対象物質を捕集後、捕集材から測定対象物質を溶媒で溶出させ、これをキャピラリーカラムに導入してガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS)により分離、同定した。

本調査では日常児童生徒が在籍している時間帯(原則 8:00～16:00)に各測定箇所ですべて8時間採取した。

表 4 . クロルピリホス、ダイアジノンの分析方法および定量下限値

分析方法	定量下限値
固相吸着-溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3) フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

捕集材(エムポアディスク、石英繊維フィルター)に室内空気及び外気を一定流量で吸引し対象物質を捕集後、捕集材から測定対象物質を溶媒で溶出させ、これをキャピラリーカラムに導入してガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)により分離、同定した。

本調査では日常児童生徒が在籍している時間帯(原則 8:00～16:00)に各測定箇所にて 8 時間採取した。

表 5 . フタル酸ジ-n-ブチルの分析方法および定量下限値

分析方法	定量下限値
固相吸着-溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

分析については株式会社三菱化学安全科学研究所および中外テクノス株式会社の協力を得た。

表 6 . フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの分析方法および定量下限値

分析方法	定量下限値
固相吸着-溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

分析については中外テクノス株式会社の協力を得た。


6 . 調査結果

6-1 エチルベンゼン

冬期および夏期において、厚生労働省の指針値(3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)を超えた箇所はなかった。

(単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

エチルベンゼン	冬 期		夏 期		通 年	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後
最大値	803	812	287	2532	803	2532
平均値	13	13	9	13	9	13
中央値	4	4	4	4	4	4
最小値	<1	<1	<1	<1	<1	<1

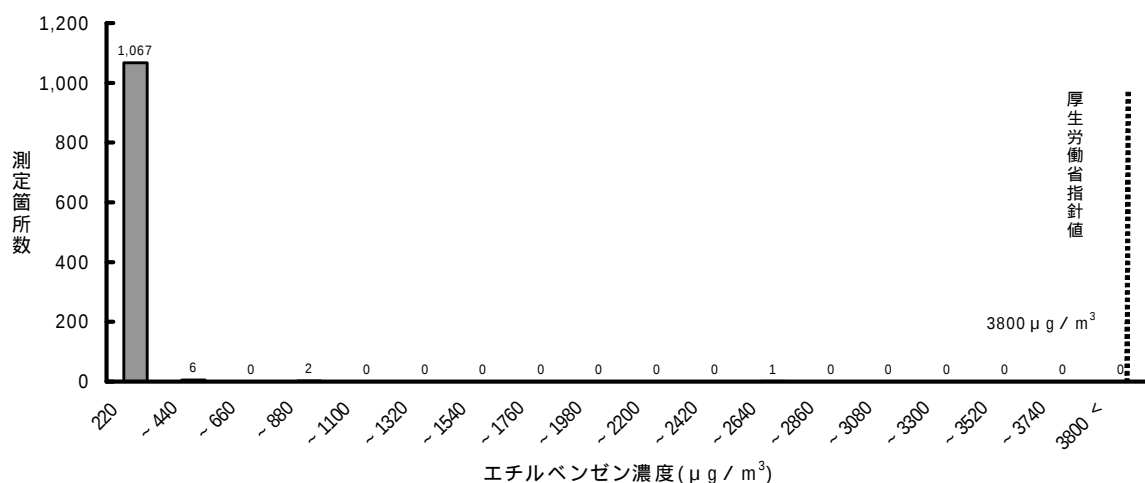

通年におけるエチルベンゼンの度数分布図


6-2 スチレン

冬期において、厚生労働省の指針値($220 \mu\text{g} / \text{m}^3$)を超えた箇所はなかった。

夏期においては、午後で 277 箇所中 1 か所(0.4%) (図工室)で指針値を超えた。これは午後の試料採取前に、スチレンを含んだ樹脂を使用した授業が行われたため、その影響を受けたものと考えられる。

(単位 : $\mu\text{g} / \text{m}^3$)

スチレン	冬 期		夏 期		通 年	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後
最大値	30	34	111	434	111	434
平均値	<1	<1	<1	<1	<1	<1
中央値	<1	<1	<1	<1	<1	<1
最小値	<1	<1	<1	<1	<1	<1

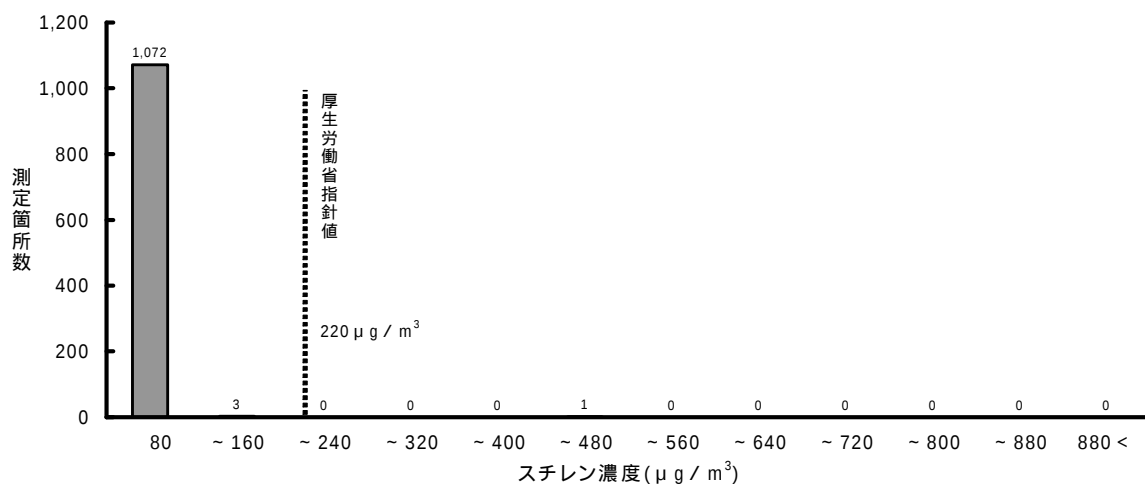


通年におけるスチレンの度数分布図

6-3 クロルピリホス

冬期および夏期において、すべての測定箇所で定量下限値($0.03 \mu\text{g} / \text{m}^3$)未満で、厚生労働省の指針値($1 \mu\text{g} / \text{m}^3$)を超えた箇所はなかった。

(単位: $\mu\text{g} / \text{m}^3$)

クロルピリホス	冬 期	夏 期	通 年
最大値	<0.03	<0.03	<0.03
平均値	<0.03	<0.03	<0.03
中央値	<0.03	<0.03	<0.03
最小値	<0.03	<0.03	<0.03

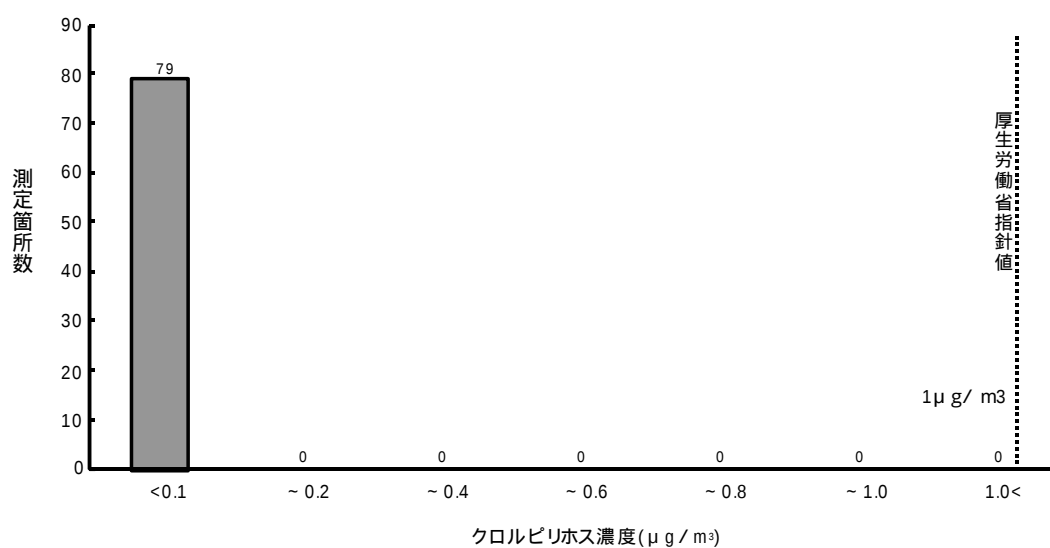


通年におけるクロルピリホスの度数分布図

6-4 フタル酸ジ-n-ブチル

冬期および夏期において、厚生労働省の指針値($220 \mu\text{g} / \text{m}^3$)を超えた箇所はなかった。

(単位: $\mu\text{g} / \text{m}^3$)

フタル酸 ジ-n-ブチル	冬 期	夏 期	通 年
最大値	3.80	9.67	9.67
平均値	0.99	1.34	1.22
中央値	0.78	0.90	0.81
最小値	0.30	<0.03	<0.03

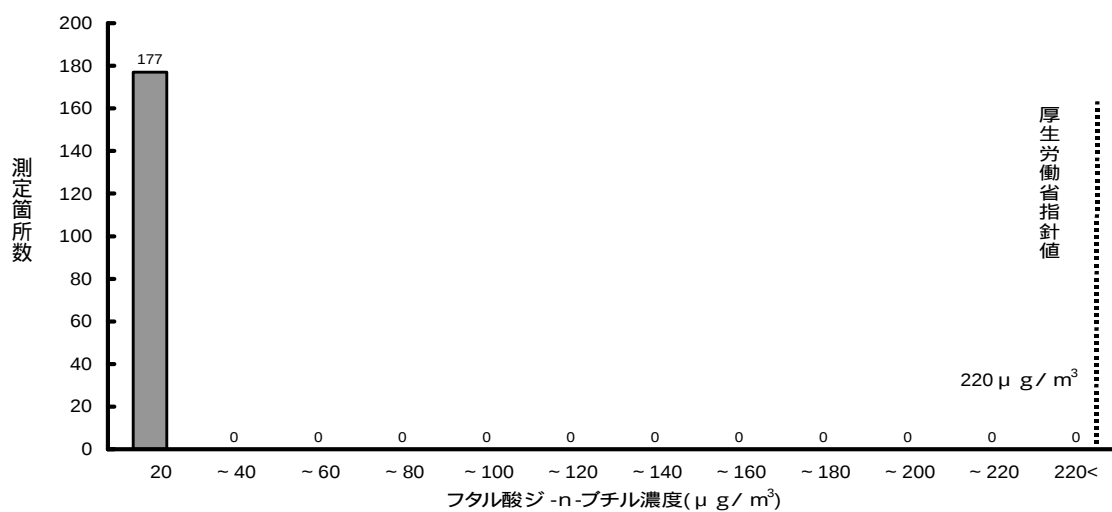


通年におけるフタル酸ジ-n-ブチルの度数分布図

6-5 テトラデカン

夏期及び冬期において、厚生労働省の指針値(330 μg / m³)を超えた箇所はなかった。

(単位 : μg / m³)

テトラデカン	夏 期		冬 期		通 年	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後
最大値	16	16	<1	24	16	24
平均値	<1	<1	<1	<1	<1	<1
中央値	<1	<1	<1	<1	<1	<1
最小値	<1	<1	<1	<1	<1	<1

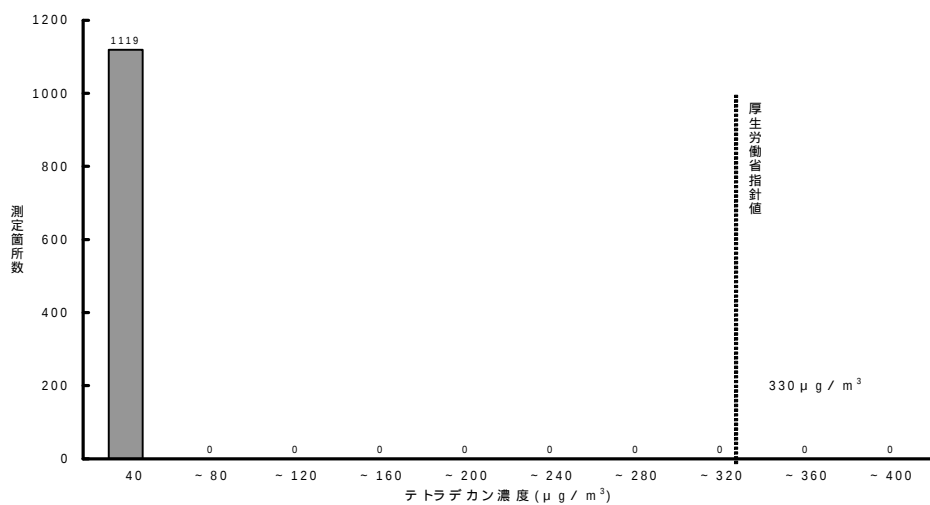


通 年 に お け る テ ト ラ デ カ ン 濃 度 分 布 図

6-6 ダイアジノン

夏期および冬期において、すべての測定箇所です量下限値($0.03 \mu\text{g}/\text{m}^3$)未満で、厚生労働省の指針値($0.29 \mu\text{g}/\text{m}^3$)を超えた箇所はなかった。

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

ダイアジノン	夏 期	冬 期	通 年
最大値	<0.03	<0.03	<0.03
平均値	<0.03	<0.03	<0.03
中央値	<0.03	<0.03	<0.03
最小値	<0.03	<0.03	<0.03

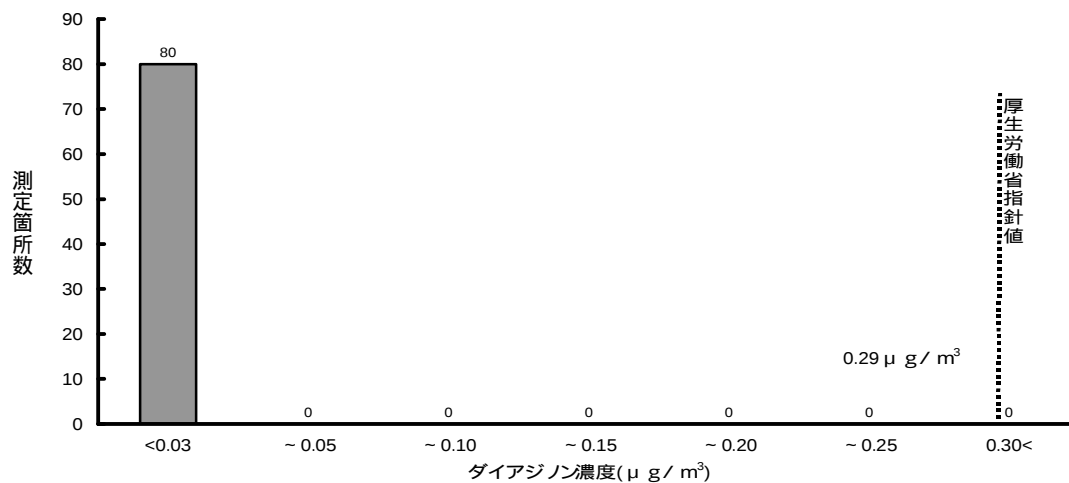


通 年 に お け る ダ イ ア ジ ノ ン の 濃 度 分 布 図

6-7 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

夏期および冬期において、厚生労働省の指針値($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$)を超えた箇所はなかった。

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

フタル酸 ジ-2-エチルヘキシル	夏 期	冬 期	通 年
最大値	2.06	10.50	10.50
平均値	0.53	0.68	0.60
中央値	0.39	0.35	0.38
最小値	<0.10	<0.10	<0.10

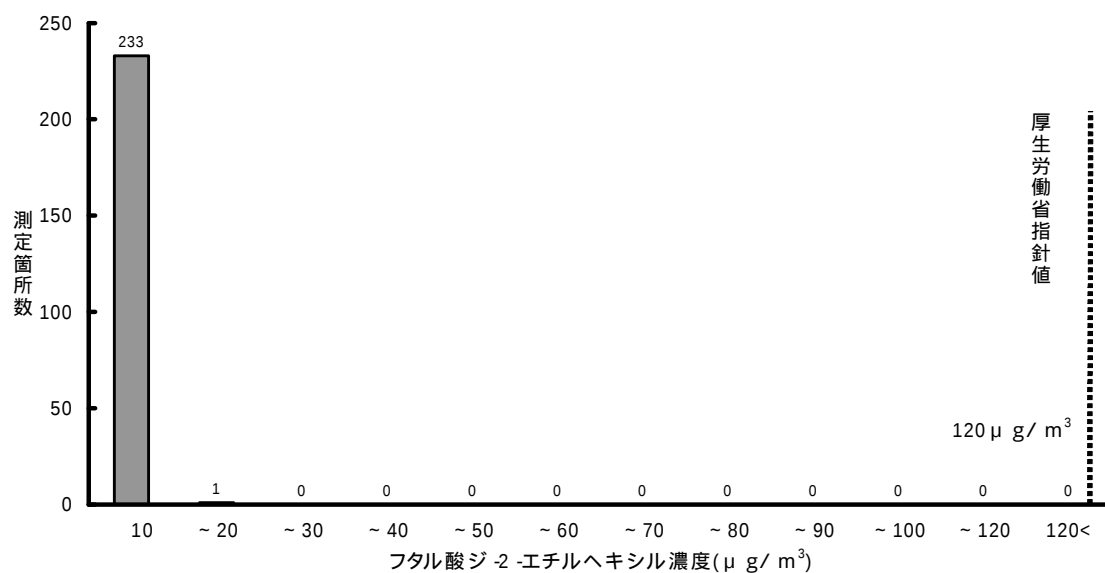

通年におけるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルの度数分布図

<参考> 厚生労働省による室内空气中化学物質の指針値

揮発性有機化合物	毒性指標	室内濃度指針値*
ホルムアルデヒド	ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.08ppm)
トレン	ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.07ppm)
キシレン	妊娠ラット吸入暴露における出生児の中樞神経系発達への影響	870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.20ppm)
パラジクロロベンゼン	ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓等への影響	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.04ppm)
エチルベンゼン	マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓等への影響	3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.88ppm)
スチレン	ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響	220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.05ppm)
クロルピリホス	母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.07ppb) 但し、小児の場合は 0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.007ppb)
フタル酸ジ-n-ブチル	母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等の影響	220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.02ppm)
テトラデカン	C ₈ -C ₁₆ 混合物のラット経口暴露における肝臓への影響	330 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.04ppm)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (7.6ppb)**
ダイアジノン	ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響	0.29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.02ppb)

*両単位の換算は 25 ° の場合による。

**フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧については $1.3 \times 10^{-5}\text{Pa}$ (25 °) ~ $8.6 \times 10^{-4}\text{Pa}$ (20 °) など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ 0.12 ~ 8.5ppb 相当である。

本実態調査は、財団法人日本学校保健会に委託して実施
(具体的な調査は、同会から財団法人東京顕微鏡院に委託して実施)。

冬期エチルベンゼン濃度集計表

単位：μg / m³

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	99	103	95	115	107
平均値	17	13	13	4	17
最大値	421	217	803	96	812
中央値	9	4	4	4	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	89	86	90	90	80	84
平均値	26	13	4	4	22	9
最大値	812	365	35	87	803	96
中央値	4	4	4	4	4	4
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬期エチルベンゼン濃度集計表(築年数別)

単位：μg / m³

新築・改築 1年程度							全面改修 1年程度						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館		音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	14	18	18	17	17	15	N	18	17	18	18	16	16
平均値	74	17	4	9	9	9	平均値	13	9	9	9	26	13
最大値	421	69	13	22	30	22	最大値	65	17	35	17	217	35
中央値	17	9	4	4	9	9	中央値	4	9	9	9	9	4
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 5年							築 10年						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館		音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	17	13	17	18	14	16	N	20	20	19	19	18	19
平均値	4	4	4	N.D.	74	N.D.	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	9	13
最大値	17	17	17	13	803	4	最大値	13	26	22	9	39	96
中央値	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	4	N.D.	N.D.	N.D.	4	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 20年						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	18	18	18	15	18
平均値	48	22	N.D.	4	9	N.D.
最大値	812	365	13	87	65	22
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬期エチルベンゼン濃度集計表(教室別)

単位 : $\mu\text{g} / \text{m}^3$

音楽室						PC室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	14	18	17	20	20	N	18	17	13	20	18
平均値	74	13	4	N.D.	48	平均値	17	9	4	N.D.	22
最大値	421	65	17	13	812	最大値	69	17	17	26	365
中央値	17	4	4	4	N.D.	中央値	9	9	4	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

普通教室						保健室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	18	18	17	19	18	N	17	18	18	19	18
平均値	4	9	4	N.D.	N.D.	平均値	9	9	N.D.	N.D.	4
最大値	13	35	17	22	13	最大値	22	17	13	9	87
中央値	4	9	4	N.D.	N.D.	中央値	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	0.001	N.D.	N.D.	N.D.

図工室						体育館					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	17	16	14	18	15	N	15	16	16	19	18
平均値	9	26	74	9	9	平均値	9	13	N.D.	13	N.D.
最大値	30	217	803	39	65	最大値	22	35	4	96	22
中央値	9	9	N.D.	4	4	中央値	9	4	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬期スチレン濃度集計表

単位 : $\mu\text{g} / \text{m}^3$

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	99	103	95	115	107
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	34	21	9	N.D.	17
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	89	86	90	90	80	84
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	21	34	9	4	9	4
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬期スチレン濃度集計表(築年数別)

単位 : $\mu\text{g} / \text{m}^3$

新築・改築 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	14	18	18	17	17	15
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	17	34	N.D.	N.D.	4	4
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

全面改修 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	17	18	18	16	16
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	21	N.D.	9	4	N.D.	4
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 5年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	17	13	17	18	14	16
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 10年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	20	19	19	18	19
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 20年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	18	18	18	15	18
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	17	4	N.D.	N.D.	0.001	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬季スチレン濃度集計表(教室別)

単位 : $\mu\text{g} / \text{m}^3$

音楽室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	14	18	17	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	17	21	N.D.	N.D.	17
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

PC室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	18	17	13	20	18
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	34	N.D.	N.D.	N.D.	4
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

普通教室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	18	18	17	19	18
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	9	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

保健室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	17	18	18	19	18
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

図工室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	17	16	14	18	15
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

体育館

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	15	16	16	19	18
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
SA小学校	普通教室	9	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	9	*	9	N.D.	*	N.D.
	保健室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	N.D.	7	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	65	69	67	30	34	32
	外気		4	4		N.D.	N.D.
SB小学校	普通教室	13	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	74	17	46	4	N.D.	2
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	17	9	13	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	13	13	13	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
SC小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	408	421	415	13	17	15
	体育館	13	9	11	4	4	4
	図工室	13	9	11	4	N.D.	2
	PC教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
SD小学校	普通教室	13	N.D.	7	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SE小学校	普通教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	*	4	N.D.	*	N.D.
	体育館	*	N.D.	N.D.	*	N.D.	N.D.
	保健室	*	22	22	*	N.D.	N.D.
	図工室	*	N.D.	N.D.	*	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	2
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SF小学校	体育館	*	4	4	*	N.D.	N.D.
	保健室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SG小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SH小学校	普通教室	9	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	39	65	52	N.D.	4	2
	体育館	13	9	11	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	22	9	15	N.D.	4	2
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

N.D. = $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
SA中学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	体育館	17	22	20	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	17	22	20	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	30	4	17	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SB中学校	普通教室	13	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	17	13	15	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	9	17	13	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	26	20	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	30	17	24	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
ZA小学校	普通教室	9	17	13	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	17	4	11	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	17	13	15	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	217	9	113	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	17	13	15	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		9	9		N.D.	N.D.
ZB小学校	普通教室	17	4	11	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	22	4	13	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	17	9	13	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	13	11	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
ZC小学校	保健室	13	9	11	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZD小学校	普通教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	*	9	9	*	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZE小学校	普通教室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	17	11	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	13	9	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		13	13		N.D.	N.D.
ZF小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	便所						
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZG小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	39	56	48	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

N.D. = $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
ZA中学校	普通教室	30	35	33	4	9	6
	音楽室	65	48	56	13	21	17
	体育館	35	35	35	4	4	4
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZB中学校	普通教室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	9	9	4	4	4
	図工室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	*	4	N.D.	*	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZC中学校	普通教室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	4	4	4
	図工室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
5A小学校	普通教室	*	9	9	*	N.D.	N.D.
	音楽室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5B小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	13	17	15	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	803	191	497	9	4	6
	PC教室	13	17	15	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5C小学校	普通教室	13	9	11	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	13	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		9	9		N.D.	N.D.
5D小学校	普通教室	13	17	15	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	*	9	N.D.	*	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
5E小学校	普通教室	13	*	13	N.D.	*	N.D.
	音楽室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5F小学校	普通教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	17	17	17	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5G小学校	普通教室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5H小学校	普通教室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	13	13	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	9	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5J小学校	普通教室	4	*	4	N.D.	*	N.D.
	音楽室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	*	N.D.	N.D.	*	N.D.	N.D.
	PC教室	*	4	4	*	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

N.D. = $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
5A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
10A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	*	9	9	*	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10B小学校	普通教室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	9	39	24	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	13	11	N.D.	N.D.	N.D.
10C小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
10D小学校	普通教室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
10E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	保健室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	17	13	15	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
10F小学校	普通教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	*	13	N.D.	*	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	便所						
	外気		4	4		N.D.	N.D.

N.D. = $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
10A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10B中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10C中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	96	91	93	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10D中学校	普通教室	22	*	22	N.D.	*	N.D.
	音楽室	4	13	9	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	9	13	11	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	9	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	13	9	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	26	17	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		17	17		N.D.	N.D.

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン (μg/m³)			スチレン (μg/m³)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
20A小学校	普通教室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	13	13	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20B小学校	普通教室	9	13	11	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	22	65	43	4	4	4
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		9	9		N.D.	N.D.
20C小学校	普通教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	保健室	4	87	46	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	*	4	N.D.	*	N.D.
	PC教室		4	4		N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20D小学校	普通教室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	22	11	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	22	13	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
20E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20F小学校	普通教室						
	音楽室	9	812	410	N.D.	17	9
	体育館	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	保健室	4	*	4	N.D.	*	N.D.
	図工室						
	PC教室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20G小学校	普通教室	N.D.	4	2	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	*	N.D.	N.D.	*	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20H小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	*	N.D.	N.D.	*	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

N.D. = 1 μg / m³未満

冬期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
20A中学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	109	54	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	365	185	N.D.	4	2
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20B中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	N.D.	2	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

* サンプルング管破損により欠損

夏期エチルベンゼン濃度集計表

単位 : $\mu\text{g} / \text{m}^3$

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	111	103	104	119	120
平均値	13	4	9	4	26
最大値	269	43	287	96	2532
中央値	4	4	4	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	93	90	95	100	90	89
平均値	13	9	N.D.	4	39	4
最大値	269	100	30	13	2532	96
中央値	4	4	N.D.	4	4	4
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期エチルベンゼン濃度集計表(築年数別)

単位： $\mu\text{g} / \text{m}^3$

新築・改築 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	18	19	20	18	18
平均値	39	9	4	13	13	13
最大値	269	35	22	130	78	56
中央値	9	4	4	4	4	9
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

全面改修 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	17	17	18	20	16	15
平均値	4	9	N.D.	9	N.D.	4
最大値	22	17	9	43	4	26
中央値	4	4	N.D.	4	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 5年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	16	18	20	16	16
平均値	N.D.	9	N.D.	N.D.	22	4
最大値	17	35	9	9	287	17
中央値	4	4	N.D.	4	N.D.	4
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 10年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	19	20	20	20	20
平均値	4	9	N.D.	N.D.	9	9
最大値	56	39	17	17	48	96
中央値	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 20年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	20	20	20	20	20
平均値	4	17	N.D.	N.D.	139	N.D.
最大値	13	100	30	9	2532	9
中央値	N.D.	4	N.D.	N.D.	4	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期エチルベンゼン濃度集計表(教室別)

単位：μg / m³

音楽室						PC室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	18	17	18	20	20	N	18	17	16	19	20
平均値	39	4	N.D.	4	4	平均値	9	9	9	9	17
最大値	269	22	17	56	13	最大値	35	17	35	39	100
中央値	9	4	4	N.D.	N.D.	中央値	4	4	4	4	4
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

普通教室						保健室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	19	18	18	20	20	N	20	20	20	20	20
平均値	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	13	9	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	22	9	9	17	30	最大値	130	43	9	17	9
中央値	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	4	4	4	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

図工室						体育館					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	18	16	16	20	20	N	18	15	16	20	20
平均値	13	N.D.	22	9	139	平均値	13	4	4	9	N.D.
最大値	78	4	287	48	2532	最大値	56	26	17	96	9
中央値	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	9	N.D.	4	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期スチレン濃度集計表

単位 : $\mu\text{g} / \text{m}^3$

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	111	103	104	119	120
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	9
最大値	43	13	17	34	434
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	93	90	95	100	90	89
平均値	N.D.	4	N.D.	N.D.	4	N.D.
最大値	17	111	4	9	434	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期スチレン濃度集計表(築年数別)

単位：μg / m³

新築・改築 1年程度							全面改修 1年程度						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館		音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	18	19	20	18	18	N	17	17	18	20	16	15
平均値	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	17	43	N.D.	4	4	N.D.	最大値	13	9	N.D.	9	4	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 5年							築 10年						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館		音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	16	18	20	16	16	N	20	19	20	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	4	17	N.D.	N.D.	4	N.D.	最大値	4	34	N.D.	N.D.	17	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 20年						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	20	20	20	20	20
平均値	N.D.	17	N.D.	N.D.	21	N.D.
最大値	4	111	4	N.D.	434	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期スチレン濃度集計表(教室別)

単位：μg / m³

音楽室						PC室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	18	17	18	20	20	N	18	17	16	19	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	4	N.D.	N.D.	4	17
最大値	17	13	4	4	4	最大値	43	9	17	34	111
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

普通教室						保健室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	19	18	18	20	20	N	20	20	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	最大値	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

図工室						体育館					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	18	16	16	20	20	N	18	15	16	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	21	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	4	4	4	17	434	最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン (μg/m ³)			スチレン (μg/m ³)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
SA小学校	普通教室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	22	13	17	4	4	4
	体育館	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	13	11	4	4	4
	図工室	13	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	35	17	26	43	26	34
	外気		4	4		N.D.	N.D.
SB小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	30	9	20	4	N.D.	4
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	130	N.D.	130	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SC小学校	普通教室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	269	234	252	17	17	17
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	9	4	7	4	N.D.	4
	PC教室	4	4	4	4	4	4
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SD小学校	普通教室	22	4	13	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	22	9	15	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
SE小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SF小学校	普通教室	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	13	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SG小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SH小学校	普通教室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	48	9	28	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	43	56	50	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	78	13	46	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.

N.D. = 1 μg / m³未満

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
SA中学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	9	17	13	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	35	13	24	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
SB中学校	普通教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	9	13	11	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	13	9	11	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
ZA小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	17	17	17	4	N.D.	4
	外気		4	4		N.D.	N.D.
ZB小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	*	4	4	*	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4		4	N.D.		N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
ZC小学校	保健室	35	43	39	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
ZD小学校	普通教室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.		N.D.	N.D.		N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZE小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	26	13	20	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZF小学校	普通教室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	4	4	4
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZG小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

N.D. = $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
ZA中学校	普通教室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	13	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	17	13	15	4	N.D.	4
	外気		4	4		N.D.	N.D.
ZB中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	22	17	20	13	9	11
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	17	9	13	9	4	6
	図工室	4	4	4	4	4	4
	PC教室	17	13	15	9	4	6
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
ZC中学校	普通教室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
5A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	N.D.	4	4	N.D.	4
	体育館	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5B小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5C小学校	音楽室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
5D小学校	普通教室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
5E小学校	普通教室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5F小学校	普通教室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	17	11	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	4	9	4	N.D.	4
	PC教室	9	22	15	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5G小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
5H小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	287	48	167	4	N.D.	4
	PC教室	35	30	33	17	17	17
	外気		4	4		N.D.	N.D.
5J小学校	普通教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	17	11	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	13	17	15	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	26	22	24	4	4	4
	外気		4	4		N.D.	N.D.

N.D. = $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
5A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン (μg / m ³)			スチレン (μg / m ³)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
10A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	便所	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	4	4	4	4
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10B小学校	普通教室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	17	17	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	13	13	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10C小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	*	N.D.	N.D.	*	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10D小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10E小学校	普通教室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	56	17	37	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	48	4	26	17	N.D.	17
	PC教室	17	17	17	4	4	4
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10F小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

N.D. = 1 μg / m³未満

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
10A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	4	4	4	N.D.	4
	PC教室	4	N.D.	4	N.D.	4	4
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10B中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	4	4	4
	体育館	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10C中学校	普通教室	9	N.D.	9	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	96	26	61	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	9	N.D.	9	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	9	N.D.	9	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	39	35	37	34	30	32
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
10D中学校	普通教室	17	4	11	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	22	22	22	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン (μg / m ³)			スチレン (μg / m ³)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
20A小学校	普通教室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	13	9	11	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	9	4	7	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20B小学校	普通教室	4	30	17	N.D.	4	4
	音楽室	9	9	9	N.D.	4	4
	体育館	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	56	13	35	9	4	6
	PC教室	4	13	9	N.D.	4	4
	外気		4	4		N.D.	N.D.
20C小学校	普通教室	13	4	9	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	13	N.D.	13	4	N.D.	4
	体育館	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	48	13	30	4	N.D.	4
	PC教室	30	17	24	55	34	45
	外気		4	4		N.D.	N.D.
20D小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	便所	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	N.D.	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		4	4		N.D.	N.D.
20E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20F小学校	普通教室	4	17	11	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	9	9	9	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	4	4	4
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20G小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20H小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	4	9	7	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	100	100	100	111	111	111
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

N.D. = 1 μg / m³未満

夏期エチルベンゼン、スチレン濃度

学校名	測定箇所	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均	AM	PM	1日平均
20A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	17	4	11	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	4	4	4	4	N.D.	4
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.
20B中学校	普通教室	N.D.	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	4	13	9	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	13	2532	1272	N.D.	434	434
	PC教室	4	4	4	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.

* サンプルング管破損により欠損

冬期クロルピリホス濃度

学校名	測定箇所	クロルピリホス $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SB小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
SE小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
SG小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
SH小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
ZA小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20B小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20C小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20D小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20G小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20A中学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.

夏期クロルピリホス濃度

学校名	測定箇所	クロルピリホス $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SB小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
SE小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
SG小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
SH小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
ZA小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20B小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20C小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20D小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20G小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20A中学校	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.

冬期フタル酸ジ-n-ブチル濃度集計表

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	24	6	*	*	30
平均値	0.87	2.18	*	*	0.84
最大値	1.70	3.80	*	*	2.80
中央値	0.81	2.15	*	*	0.70
最小値	0.34	0.58	*	*	0.30

* 測定対象外

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	10	10	10	10	10	10
平均値	1.03	0.79	1.48	1.09	1.06	0.48
最大値	2.70	1.70	3.80	2.20	2.10	0.80
中央値	0.83	0.63	1.03	0.88	0.77	0.46
最小値	0.48	0.34	0.67	0.56	0.30	0.34

冬期フタル酸ジ-n-ブチル濃度集計表(築年数別)
単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

新築・改築 1年程度							全面改修 1年程度						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館		音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	4	4	4	4	4	4	N	1	1	1	1	1	1
平均値	0.92	0.73	1.22	0.99	0.87	0.52	実測値	2.70	1.70	3.80	2.20	2.10	0.58
最大値	1.30	0.98	1.70	1.60	1.40	0.80							
中央値	0.90	0.69	1.13	0.88	0.73	0.47							
最小値	0.59	0.55	0.92	0.61	0.64	0.34							

築 20年						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	5	5	5	5	5	5
平均値	0.78	0.65	1.23	0.94	0.99	0.43
最大値	1.30	1.30	2.80	1.40	1.90	0.50
中央値	0.77	0.61	0.83	0.79	0.73	0.46
最小値	0.48	0.34	0.67	0.56	0.30	0.36

冬季フタル酸ジ-nブチル濃度集計表(教室別)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

音楽室						PC室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	4	1	*	*	5	N	4	1	*	*	5
平均値	0.92	2.70 (実測値)	*	*	0.78	平均値	0.73	1.70 (実測値)	*	*	0.65
最大値	1.30		*	*	1.30	最大値	0.98		*	*	1.30
中央値	0.90		*	*	0.77	中央値	0.69		*	*	0.61
最小値	0.59		*	*	0.48	最小値	0.55		*	*	0.34

普通教室						保健室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	4	1	*	*	5	N	4	1	*	*	5
平均値	1.22	3.80 (実測値)	*	*	1.23	平均値	0.99	2.20 (実測値)	*	*	0.94
最大値	1.70		*	*	2.80	最大値	1.60		*	*	1.40
中央値	1.13		*	*	0.83	中央値	0.88		*	*	0.79
最小値	0.92		*	*	0.67	最小値	0.61		*	*	0.56

図工室						体育館					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	4	1	*	*	5	N	4	1	*	*	5
平均値	0.87	2.10 (実測値)	*	*	0.99	平均値	0.52	0.58 (実測値)	*	*	0.43
最大値	1.40		*	*	1.90	最大値	0.80		*	*	0.50
中央値	0.73		*	*	0.73	中央値	0.47		*	*	0.46
最小値	0.64		*	*	0.30	最小値	0.34		*	*	0.36

* 測定対象外

冬期フタル酸ジ-n-ブチル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-n-ブチル濃度 μg/m ³
SB小学校	普通教室	1.30
	音楽室	0.79
	体育館	0.80
	保健室	0.61
	図工室	0.64
	PC教室	0.55
	外気	0.20
SE小学校	普通教室	0.92
	音楽室	0.59
	体育館	0.34
	保健室	0.89
	図工室	0.81
	PC教室	0.75
	外気	0.40
SG小学校	普通教室	1.70
	音楽室	1.00
	体育館	0.41
	保健室	1.60
	図工室	1.40
	PC教室	0.98
	外気	0.57
SH小学校	普通教室	0.96
	音楽室	1.30
	体育館	0.52
	保健室	0.86
	図工室	0.64
	PC教室	0.62
	外気	0.29
ZA小学校	普通教室	3.80
	音楽室	2.70
	体育館	0.58
	保健室	2.20
	図工室	2.10
	PC教室	1.70
	外気	0.46
20B小学校	普通教室	2.80
	音楽室	1.30
	体育館	0.46
	保健室	1.40
	図工室	1.50
	PC教室	0.63
	外気	0.32
20C小学校	普通教室	0.75
	音楽室	0.77
	体育館	0.36
	保健室	1.20
	図工室	0.73
	PC教室	0.61
	外気	0.24
20D小学校	普通教室	0.67
	音楽室	0.48
	体育館	0.50
	保健室	0.56
	図工室	0.54
	PC教室	0.34
	外気	0.20

冬期フタル酸ジ-n-ブチル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-n-ブチル濃度 μg/m ³
20G小学校	普通教室	0.83
	音楽室	0.49
	体育館	0.36
	保健室	0.75
	図工室	0.30
	PC教室	0.38
	外気	0.22
20A中学校	普通教室	1.10
	音楽室	0.86
	体育館	0.46
	保健室	0.79
	図工室	1.90
	PC教室	1.30
	外気	0.41

夏期フタル酸ジ-n-ブチル濃度集計表

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	30	16	18	18	35
平均値	1.57	1.56	0.87	1.13	1.39
最大値	9.67	3.53	2.78	3.32	3.83
中央値	0.89	1.33	0.69	0.58	1.10
最小値	0.31	N.D.	0.25	0.07	0.04

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	20	19	20	19	19
平均値	1.41	1.56	1.25	1.01	2.05	0.73
最大値	7.33	3.53	2.68	3.19	9.67	2.75
中央値	0.84	1.22	0.99	0.72	1.35	0.58
最小値	N.D.	0.16	0.37	0.16	0.38	0.04

夏期フタル酸ジ-n-ブチル濃度集計表(築年数別)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

新築・改築 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	5	5	5	5	5	5
平均値	2.29	1.17	1.06	1.21	2.60	1.07
最大値	7.33	2.74	1.86	3.04	9.67	2.75
中央値	1.29	0.77	0.96	0.75	0.87	0.59
最小値	0.38	0.51	0.58	0.66	0.38	0.31

全面改修 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	2	2
平均値	0.89	2.19	1.85	1.86	1.80	0.46
最大値	1.89	3.53	2.68	3.19	2.99	0.68
中央値	0.77	2.12	2.44	1.74	1.80	0.46
最小値	N.D.	0.91	0.44	0.65	0.61	0.24

築 5年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	3	3
平均値	0.78	1.47	0.97	0.28	0.85	0.84
最大値	1.29	2.78	1.39	0.34	1.35	1.42
中央値	0.62	1.26	0.79	0.26	0.80	0.64
最小値	0.43	0.38	0.74	0.25	0.41	0.45

築 10年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	3	3
平均値	0.86	0.81	0.73	0.59	1.72	0.41
最大値	1.72	3.32	1.31	1.23	2.86	0.58
中央値	0.56	2.29	0.46	0.38	1.89	0.58
最小値	0.30	1.73	0.41	0.16	0.41	0.07

築 20年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	6	6	5	6	6	6
平均値	1.52	1.19	1.56	1.00	2.43	0.65
最大値	2.63	2.81	2.53	1.85	3.83	1.10
中央値	1.33	1.10	1.49	0.79	2.61	0.73
最小値	0.39	0.16	0.37	0.36	0.67	0.04

夏期フタル酸ジ-n-ブチル濃度集計表(教室別)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

音楽室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	2.29	0.89	0.78	0.86	1.52
最大値	7.33	1.89	1.29	1.72	2.63
中央値	1.29	0.77	0.62	0.56	1.33
最小値	0.38	N.D.	0.43	0.30	0.39

PC室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	1.17	2.19	1.47	0.81	1.19
最大値	2.74	3.53	2.78	3.32	2.81
中央値	0.77	2.12	1.26	2.29	1.10
最小値	0.51	0.91	0.38	1.73	0.16

普通教室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	5
平均値	1.06	1.85	0.97	0.73	1.56
最大値	1.86	2.68	1.39	1.31	2.53
中央値	0.96	2.44	0.79	0.46	1.49
最小値	0.58	0.44	0.74	0.41	0.37

保健室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	1.21	1.86	0.28	0.59	1.00
最大値	3.04	3.19	0.34	1.23	1.85
中央値	0.75	1.74	0.26	0.38	0.79
最小値	0.66	0.65	0.25	0.16	0.36

図工室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	2	3	3	6
平均値	2.60	1.80	0.85	1.72	2.43
最大値	9.67	2.99	1.35	2.86	3.83
中央値	0.87	1.80	0.80	1.89	2.61
最小値	0.38	0.61	0.41	0.41	0.67

体育館

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	2	3	3	6
平均値	1.07	0.46	0.84	0.41	0.65
最大値	2.75	0.68	1.42	0.58	1.10
中央値	0.59	0.48	0.64	0.58	0.73
最小値	0.31	0.24	0.45	0.07	0.04

夏期フタル酸ジ-n-ブチル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-n-ブチル濃度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SA小学校	普通教室	0.58
	音楽室	1.29
	体育館	1.23
	保健室	3.04
	図工室	0.87
	PC教室	1.17
	外気	0.08
SB小学校	普通教室	0.99
	音楽室	0.38
	体育館	2.75
	保健室	0.66
	図工室	0.38
	PC教室	0.77
	外気	0.04
SE小学校	普通教室	0.96
	音楽室	0.77
	体育館	0.31
	保健室	0.75
	図工室	1.27
	PC教室	0.51
	外気	0.11
SG小学校	普通教室	1.86
	音楽室	7.33
	体育館	0.47
	保健室	0.69
	図工室	9.67
	PC教室	2.74
	外気	0.39
SH小学校	普通教室	0.90
	音楽室	1.67
	体育館	0.59
	保健室	0.92
	図工室	0.80
	PC教室	0.64
	外気	N.D.

夏期フタル酸ジ-n-ブチル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-n-ブチル濃度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ZA小学校	普通教室	2.44
	音楽室	N.D.
	体育館	0.24
	保健室	3.19
	図工室	2.99
	PC教室	3.53
	外気	0.11
ZD小学校	普通教室	0.44
	音楽室	0.77
	保健室	1.74
	PC教室	2.12
	外気	0.15
ZC中学校	普通教室	2.68
	音楽室	1.89
	体育館	0.68
	保健室	0.65
	図工室	0.61
	PC教室	0.91
	外気	0.04

夏期フタル酸ジ-n-ブチル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-n-ブチル濃度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
5B小学校	普通教室	0.79
	音楽室	0.62
	体育館	0.64
	保健室	0.26
	図工室	0.41
	PC教室	0.38
	外気	N.D.
5F小学校	普通教室	1.39
	音楽室	0.43
	体育館	0.45
	保健室	0.34
	図工室	0.80
	PC教室	1.26
	外気	N.D.
5G小学校	普通教室	0.74
	音楽室	1.29
	体育館	1.42
	保健室	0.25
	図工室	1.35
	PC教室	2.78
	外気	0.09

夏期フタル酸ジ-n-ブチル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-n-ブチル濃度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
10D小学校	普通教室	0.41
	音楽室	0.56
	体育館	0.07
	保健室	0.16
	図工室	0.41
	PC教室	1.73
	外気	N.D.
10E小学校	普通教室	1.31
	音楽室	1.72
	体育館	0.58
	保健室	1.23
	図工室	2.86
	PC教室	3.32
	外気	0.11
10A中学校	普通教室	0.46
	音楽室	0.30
	体育館	0.58
	保健室	0.38
	図工室	1.89
	PC教室	2.29
	外気	0.05

夏期フタル酸ジ-n-ブチル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-n-ブチル濃度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
20B小学校	普通教室	2.53
	音楽室	1.80
	体育館	0.29
	保健室	0.52
	図工室	2.93
	PC教室	1.07
	外気	0.21
20C小学校	普通教室	1.49
	音楽室	0.85
	体育館	0.92
	保健室	1.70
	図工室	2.36
	PC教室	1.34
	外気	0.13
20D小学校	普通教室	1.44
	音楽室	2.63
	体育館	0.53
	保健室	0.76
	図工室	1.94
	PC教室	1.12
	外気	0.05
20G小学校	普通教室	0.37
	音楽室	0.39
	体育館	0.04
	保健室	0.36
	図工室	0.67
	PC教室	0.64
	外気	N.D.
20H小学校	普通教室	1.99
	音楽室	2.61
	体育館	1.10
	保健室	0.81
	図工室	3.83
	PC教室	0.16
	外気	0.75
20A中学校	音楽室	0.83
	体育館	1.04
	保健室	1.85
	図工室	2.85
	PC教室	2.81
	外気	0.06

夏期テトラデカン濃度集計表

単位 : $\mu\text{g} / \text{m}^3$

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	111	103	104	119	120
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	16	16	16	8	16
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	93	90	95	100	90	89
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	16	16	16	8	16	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度集計表(築年数別)

単位：μg / m³

新築・改築 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	18	19	20	18	18
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	8	16	N.D.	8	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

全面改修 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	17	17	18	20	16	15
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	16	N.D.	16	N.D.	8	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 5年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	16	18	20	16	16
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	16	8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 10年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	19	20	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 20年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	20	20	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	8	N.D.	N.D.	16	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度集計表(教室別)

単位：μg / m³

音楽室						PC室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	18	17	18	20	20	N	18	17	16	19	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	8	16	16	N.D.	N.D.	最大値	16	N.D.	8	N.D.	8
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

普通教室						保健室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	19	18	18	20	20	N	20	20	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	16	N.D.	N.D.	N.D.	最大値	8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

図工室						体育館					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年		新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	18	16	16	20	20	N	18	15	16	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	8	N.D.	8	16	最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン (μg / m ³)		
		AM	PM	1日平均
SA小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SB小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SC小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	8	N.D.	8
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SD小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SE小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SF小学校	普通教室	N.D.	*	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SG小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	8	N.D.	8
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	16	N.D.	16
	外気		N.D.	N.D.
SH小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

N.D. = 1 μg / m³未満

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
SA中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SB中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
ZA小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZB小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	*	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	*	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZC小学校	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZD小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	*	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZE小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZF小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZG小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
ZA中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZB中学校	普通教室	16	N.D.	16
	音楽室	16	N.D.	16
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	8	N.D.	8
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZC中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
5A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	8	8
	外気		N.D.	N.D.
5B小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5C小学校	音楽室	16	N.D.	16
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5D小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5F小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5G小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5H小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5J小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

N.D. = $1 \mu\text{g} / \text{m}^3$ 未満

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
5A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
10A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10B小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10C小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	*	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10D小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10F小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
10A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10B中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10C中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10D中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	8	8
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
20A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20B小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20C小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20D小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20F小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20G小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20H小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

N.D. = $1 \mu\text{g} / \text{m}^3$ 未満

夏期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
20A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	8	8	8
	外気		N.D.	N.D.
20B中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	16	16
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度集計表

単位 : μ g/ m³

	新 改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	110	106	106	120	120
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	24	8
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	94	92	98	100	88	90
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	24	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度集計表(築年数別)

単位 : μ g/ m³

新築・改築 1年程度							全面改修 1年程度						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館		音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	18	20	20	16	18	N	18	18	18	20	16	16
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 5年							築 10年						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館		音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	18	16	20	20	16	16	N	20	20	20	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	24	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

築 20年						
	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	20	20	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度集計表(教室別)

単位 : μ g/ m³

音楽室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	18	18	18	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

PC室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	18	18	16	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

普通教室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	20	18	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

保健室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	20	20	20	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

図工室					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	16	16	16	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	1	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	24	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

体育館					
	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築 5年	築 10年	築 20年
N	18	16	16	20	20
平均値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最大値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中央値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
最小値	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
SA小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SB小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SC小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SD小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SE小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SF小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SG小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室			
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SH小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
SA中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
SB中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
ZA小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZB小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZC小学校	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZD小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZE小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZF小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZG小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
ZA中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZB中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
ZC中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
5A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5B小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5C小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5D小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5F小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5G小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5H小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
5J小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

N.D. = $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
5A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
10A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10B小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10C小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10D小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	24	12
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10F小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
10A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10B中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10C中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
10D中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
20A小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20B小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20C小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20D小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20E小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20F小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20G小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20H小学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

N.D. = $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満

冬期テトラデカン濃度

学校名	測定箇所	テトラデカン ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)		
		AM	PM	1日平均
20A中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	N.D.	N.D.
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.
20B中学校	普通教室	N.D.	N.D.	N.D.
	音楽室	N.D.	N.D.	N.D.
	体育館	N.D.	N.D.	N.D.
	保健室	N.D.	N.D.	N.D.
	図工室	N.D.	8	8
	PC教室	N.D.	N.D.	N.D.
	外気		N.D.	N.D.

夏期ダイアジノン濃度

学校名	測定箇所	ダイアジノン $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SB小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
SE小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
SG小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
SH小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
ZA小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20B小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20C小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20D小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20G小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.
20A中学校	保健室	N.D.
	体育館又は講堂	N.D.
	外気	N.D.

冬期ダイアジノン濃度

学校名	測定箇所	ダイアジノン $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SB小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
SE小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
SG小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
SH小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
ZA小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20B小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20C小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20D小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20G小学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.
20A中学校	普通教室	N.D.
	保健室	N.D.
	体育館	N.D.
	外気	N.D.

夏期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度集計表

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	30	16	18	18	35
平均値	0.71	0.54	0.56	0.40	0.40
最大値	2.06	1.73	1.50	1.21	1.75
中央値	0.51	0.42	0.45	0.28	0.32
最小値	0.10	N.D.	0.05	0.08	0.06

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	20	19	20	19	19
平均値	0.54	0.44	0.94	0.33	0.52	0.39
最大値	1.37	1.07	2.06	0.95	1.31	1.72
中央値	0.50	0.38	0.76	0.21	0.39	0.26
最小値	N.D.	0.06	0.23	0.09	0.16	0.05

夏期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度集計表(築年数別)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

新築・改築 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	5	5	5	5	5	5
平均値	0.66	0.39	1.02	0.49	0.89	0.80
最大値	1.37	0.53	2.06	0.95	1.31	1.72
中央値	0.55	0.37	0.46	0.47	0.75	0.68
最小値	0.27	0.21	0.29	0.10	0.73	0.13

全面改修 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	2	2
平均値	0.59	0.53	0.97	0.44	0.35	0.16
最大値	1.20	0.94	1.73	0.70	0.46	0.19
中央値	0.56	0.38	0.89	0.47	0.35	0.16
最小値	N.D.	0.27	0.30	0.16	0.24	0.13

築 5年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	3	3
平均値	0.70	0.65	1.13	0.29	0.36	0.26
最大値	1.34	1.07	1.50	0.44	0.45	0.53
中央値	0.51	0.45	1.20	0.24	0.34	0.21
最小値	0.25	0.42	0.68	0.18	0.29	0.05

築 10年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	3	3
平均値	0.37	0.53	0.73	0.21	0.29	0.25
最大値	0.79	0.74	1.21	0.37	0.39	0.38
中央値	0.21	0.62	0.76	0.17	0.27	0.29
最小値	0.12	0.24	0.23	0.09	0.22	0.08

築 20年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	6	6	5	6	6	6
平均値	0.43	0.28	0.86	0.23	0.46	0.25
最大値	0.83	0.51	1.75	0.64	1.21	0.45
中央値	0.41	0.29	0.73	0.16	0.28	0.24
最小値	0.17	0.06	0.34	0.12	0.16	0.11

夏期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度集計表(教室別)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

音楽室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	0.66	0.59	0.70	0.37	0.43
最大値	1.37	1.20	1.34	0.79	0.83
中央値	0.55	0.56	0.51	0.21	0.41
最小値	0.27	N.D.	0.25	0.12	0.17

PC室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	0.39	0.53	0.65	0.53	0.28
最大値	0.53	0.94	1.07	0.74	0.51
中央値	0.37	0.38	0.45	0.62	0.29
最小値	0.21	0.27	0.42	0.24	0.06

普通教室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	5
平均値	1.02	0.97	1.13	0.73	0.86
最大値	2.06	1.73	1.50	1.21	1.75
中央値	0.46	0.89	1.20	0.76	0.73
最小値	0.29	0.30	0.68	0.23	0.34

保健室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	0.49	0.44	0.29	0.21	0.23
最大値	0.95	0.70	0.44	0.37	0.64
中央値	0.47	0.47	0.24	0.17	0.16
最小値	0.10	0.16	0.18	0.09	0.12

図工室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	2	3	3	6
平均値	0.89	0.35	0.36	0.29	0.46
最大値	1.31	0.46	0.45	0.39	1.21
中央値	0.75	0.35	0.34	0.27	0.28
最小値	0.73	0.24	0.29	0.22	0.16

体育館

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	2	3	3	6
平均値	0.80	0.16	0.26	0.25	0.25
最大値	1.72	0.19	0.53	0.38	0.45
中央値	0.68	0.16	0.21	0.29	0.24
最小値	0.13	0.13	0.05	0.08	0.11

夏期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SA小学校	普通教室	0.29
	音楽室	0.66
	体育館	0.68
	保健室	0.47
	図工室	0.75
	PC教室	0.53
	外気	0.03
SB小学校	普通教室	2.06
	音楽室	0.27
	体育館	1.72
	保健室	0.95
	図工室	1.31
	PC教室	0.35
	外気	0.23
SE小学校	普通教室	1.99
	音楽室	1.37
	体育館	1.00
	保健室	0.34
	図工室	0.73
	PC教室	0.49
	外気	0.36
SG小学校	普通教室	0.32
	音楽室	0.47
	体育館	0.13
	保健室	0.10
	図工室	0.94
	PC教室	0.37
	外気	1.10
SH小学校	普通教室	0.46
	音楽室	0.55
	体育館	0.46
	保健室	0.57
	図工室	0.73
	PC教室	0.21
	外気	0.06

夏期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ZA小学校	普通教室	0.30
	音楽室	N.D.
	体育館	0.13
	保健室	0.16
	図工室	0.24
	PC教室	0.38
	外気	N.D.
ZD小学校	普通教室	1.73
	音楽室	0.56
	保健室	0.47
	PC教室	0.94
	外気	0.37
ZC中学校	普通教室	0.89
	音楽室	1.20
	体育館	0.19
	保健室	0.70
	図工室	0.46
	PC教室	0.27
	外気	N.D.

夏期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
5B小学校	普通教室	1.50
	音楽室	0.51
	体育館	0.21
	保健室	0.44
	図工室	0.34
	PC教室	0.42
	外気	0.12
5F小学校	普通教室	0.68
	音楽室	0.25
	体育館	0.05
	保健室	0.18
	図工室	0.29
	PC教室	0.45
	外気	0.07
5G小学校	普通教室	1.20
	音楽室	1.34
	体育館	0.53
	保健室	0.24
	図工室	0.45
	PC教室	1.07
	外気	0.20

夏期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
10D小学校	普通教室	1.21
	音楽室	0.79
	体育館	0.29
	保健室	0.17
	図工室	0.39
	PC教室	0.74
	外気	0.06
10E小学校	普通教室	0.76
	音楽室	0.21
	体育館	0.38
	保健室	0.37
	図工室	0.27
	PC教室	0.24
	外気	0.10
10A中学校	普通教室	0.23
	音楽室	0.12
	体育館	0.08
	保健室	0.09
	図工室	0.22
	PC教室	0.62
	外気	0.04

夏期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
20B小学校	普通教室	1.02
	音楽室	0.50
	体育館	0.36
	保健室	0.17
	図工室	1.21
	PC教室	0.38
	外気	0.09
20C小学校	普通教室	1.75
	音楽室	0.42
	体育館	0.45
	保健室	0.64
	図工室	0.21
	PC教室	0.14
	外気	0.05
20D小学校	普通教室	0.46
	音楽室	0.23
	体育館	0.22
	保健室	0.12
	図工室	0.35
	PC教室	0.51
	外気	0.06
20G小学校	普通教室	0.34
	音楽室	0.40
	体育館	0.11
	保健室	0.13
	図工室	0.16
	PC教室	0.26
	外気	0.06
20H小学校	普通教室	0.73
	音楽室	0.83
	体育館	0.26
	保健室	0.16
	図工室	0.60
	PC教室	0.06
	外気	1.39
20A中学校	音楽室	0.17
	体育館	0.12
	保健室	0.16
	図工室	0.20
	PC教室	0.32
	外気	0.04

冬期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度集計表

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	29	16	18	18	36
平均値	0.80	1.00	0.85	0.34	0.54
最大値	2.99	10.50	3.89	0.83	5.00
中央値	0.49	0.32	0.42	0.34	0.21
最小値	0.08	0.06	0.04	0.07	N.D.

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	20	20	20	20	18	19
平均値	0.64	0.35	1.80	0.34	0.49	0.42
最大値	2.17	1.73	10.50	1.08	1.69	1.69
中央値	0.39	0.22	0.83	0.20	0.24	0.23
最小値	0.08	0.06	0.11	0.08	N.D.	N.D.

冬期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度集計表(築年数別)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

新築・改築 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	5	5	5	5	4	5
平均値	1.25	0.26	1.71	0.52	0.40	0.56
最大値	2.17	0.49	2.99	0.80	0.80	1.46
中央値	1.45	0.28	1.19	0.59	0.32	0.35
最小値	0.14	0.08	0.78	0.16	0.16	0.13

全面改修 1年程度

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	2	2
平均値	0.35	0.27	3.79	0.29	0.60	0.18
最大値	0.40	0.65	10.50	0.53	0.95	0.22
中央値	0.37	0.10	0.53	0.25	0.60	0.18
最小値	0.28	0.06	0.35	0.08	0.25	0.14

築 5年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	3	3
平均値	0.52	0.58	2.13	0.44	1.17	0.26
最大値	1.12	1.16	3.89	1.08	1.69	0.45
中央値	0.29	0.35	2.06	0.14	1.43	0.30
最小値	0.15	0.22	0.44	0.09	0.40	0.04

築 10年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	3	3	3	3	3	3
平均値	0.42	0.19	0.71	0.24	0.22	0.25
最大値	0.49	0.38	0.83	0.35	0.41	0.40
中央値	0.41	0.12	0.83	0.24	0.15	0.23
最小値	0.36	0.07	0.46	0.13	0.09	0.13

築 20年

	音楽室	PC室	普通教室	保健室	図工室	体育館
N	6	6	6	6	6	6
平均値	0.44	0.45	1.25	0.23	0.30	0.56
最大値	1.26	1.73	5.00	0.75	1.25	1.69
中央値	0.32	0.20	0.51	0.13	0.14	0.44
最小値	0.08	0.12	0.11	0.09	N.D.	N.D.

冬期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度集計表(教室別)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

音楽室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	1.25	0.35	0.52	0.42	0.44
最大値	2.17	0.40	1.12	0.49	1.26
中央値	1.45	0.37	0.29	0.41	0.32
最小値	0.14	0.28	0.15	0.36	0.08

PC室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	0.26	0.27	0.58	0.19	0.45
最大値	0.49	0.65	1.16	0.38	1.73
中央値	0.28	0.10	0.35	0.12	0.20
最小値	0.08	0.06	0.22	0.07	0.12

普通教室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	1.71	3.79	2.13	0.71	1.25
最大値	2.99	10.50	3.89	0.83	5.00
中央値	1.19	0.53	2.06	0.83	0.51
最小値	0.78	0.35	0.44	0.46	0.11

保健室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	3	3	3	6
平均値	0.52	0.29	0.44	0.24	0.23
最大値	0.80	0.53	1.08	0.35	0.75
中央値	0.59	0.25	0.14	0.24	0.13
最小値	0.16	0.08	0.09	0.13	0.09

図工室

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	4	2	3	3	6
平均値	0.40	0.60	1.17	0.22	0.30
最大値	0.80	0.95	1.69	0.41	1.25
中央値	0.32	0.60	1.43	0.15	0.14
最小値	0.16	0.25	0.40	0.09	N.D.

体育館

	新・改築 1年程度	全面改修 1年程度	築5年	築10年	築20年
N	5	2	3	3	6
平均値	0.56	0.18	0.26	0.22	0.56
最大値	1.46	0.22	0.45	0.41	1.69
中央値	0.35	0.18	0.30	0.15	0.44
最小値	0.13	0.14	0.04	0.09	N.D.

冬期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SA小学校	普通教室	2.53
	音楽室	0.14
	体育館	0.18
	保健室	0.16
	図工室	0.16
	PC教室	0.28
	外気	N.D.
SB小学校	普通教室	2.99
	音楽室	2.17
	体育館	1.46
	保健室	0.80
	図工室	0.42
	PC教室	0.08
	外気	0.08
SE小学校	普通教室	0.78
	音楽室	2.12
	体育館	0.68
	保健室	0.62
	図工室	0.80
	PC教室	0.28
	外気	0.07
SG小学校	普通教室	1.19
	音楽室	0.38
	体育館	0.13
	保健室	0.41
	PC教室	0.49
	外気	0.07
SH小学校	普通教室	1.05
	音楽室	1.45
	体育館	0.35
	保健室	0.59
	図工室	0.22
	PC教室	0.17
	外気	0.03

冬期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ZA小学校	普通教室	0.35
	音楽室	0.37
	体育館	0.14
	保健室	0.08
	図工室	0.25
	PC教室	0.65
	外気	N.D.
ZD小学校	普通教室	10.5
	音楽室	0.40
	保健室	0.53
	PC教室	0.10
	外気	0.28
ZC中学校	普通教室	0.53
	音楽室	0.28
	体育館	0.22
	保健室	0.25
	図工室	0.95
	PC教室	0.06
	外気	0.05

冬期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
5B小学校	普通教室	2.06
	音楽室	0.29
	体育館	0.30
	保健室	0.09
	図工室	1.43
	PC教室	0.22
	外気	N.D.
5F小学校	普通教室	0.44
	音楽室	0.15
	体育館	0.04
	保健室	0.14
	図工室	0.40
	PC教室	0.35
	外気	0.07
5G小学校	普通教室	3.89
	音楽室	1.12
	体育館	0.45
	保健室	1.08
	図工室	1.69
	PC教室	1.16
	外気	0.16

冬期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
10D小学校	普通教室	0.83
	音楽室	0.49
	体育館	0.23
	保健室	0.13
	図工室	0.15
	PC教室	0.38
	外気	N.D.
10E小学校	普通教室	0.83
	音楽室	0.41
	体育館	0.40
	保健室	0.35
	図工室	0.41
	PC教室	0.07
	外気	0.18
10A中学校	普通教室	0.46
	音楽室	0.36
	体育館	0.13
	保健室	0.24
	図工室	0.09
	PC教室	0.12
	外気	N.D.

冬期フタル酸ジ-2-エチルヘキシル濃度

学校名	測定箇所	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル $\mu\text{g}/\text{m}^3$
20B小学校	普通教室	0.11
	音楽室	0.24
	体育館	0.21
	保健室	0.10
	図工室	0.19
	PC教室	0.21
	外気	0.05
20C小学校	普通教室	0.97
	音楽室	0.40
	体育館	0.67
	保健室	0.16
	図工室	0.16
	PC教室	0.12
	外気	0.07
20D小学校	普通教室	0.39
	音楽室	0.08
	体育館	N.D.
	保健室	0.15
	図工室	N.D.
	PC教室	0.18
	外気	N.D.
20G小学校	普通教室	0.45
	音楽室	0.41
	体育館	0.66
	保健室	0.11
	図工室	0.07
	PC教室	0.32
	外気	0.07
20H小学校	普通教室	5.00
	音楽室	1.26
	体育館	1.69
	保健室	0.75
	図工室	1.25
	PC教室	1.73
	外気	0.25
20A中学校	普通教室	0.57
	音楽室	0.22
	体育館	0.13
	保健室	0.09
	図工室	0.12
	PC教室	0.12
	外気	N.D.